Distribution System Lead Sample Results
1995 -2016
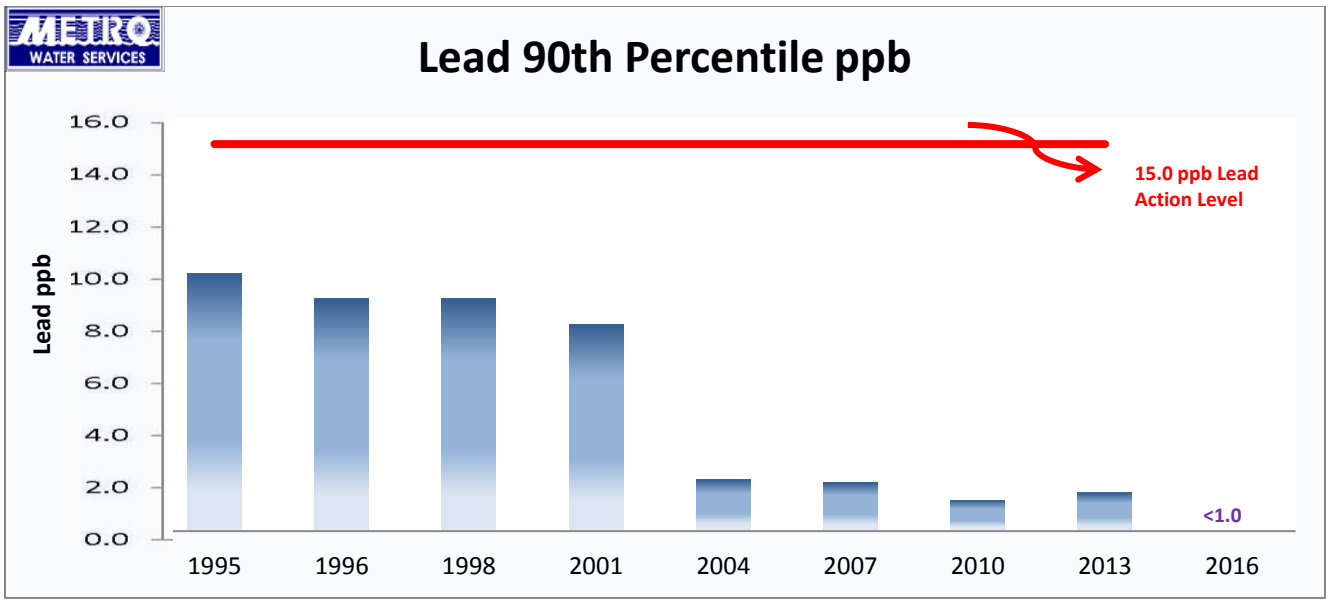
Year	Lead 90th Percentile ppb
1995	10.0
1996	9.0
1998	9.0
2001	8.0
2004	2.0
2007	1.9
2010	1.2
2013	1.5
2016	<1.0
	Lead Action Level ppb
	15.0